


S.2815
PALO CILINDRICO Ø 102mm DA INTERRARE
Altezza totale del palo 7240mm
Da interrare per una profondità di 800mm

S.2817
PALO CILINDRICO RASTREMATO Ø 168mm / Ø 102mm DA INTERRARE
Altezza totale del palo 9300mm
Da interrare per una profondità di 800mm


S.3092N
MODULO LED 4000K CRI80 15096lm 105W
(a richiesta 2700K CRI80 12190lm)
(a richiesta 3000K CRI80 12831lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

S.3096N
MODULO LED 4000K CRI80 6038lm 42W
(a richiesta 2700K CRI80 4875lm)
(a richiesta 3000K CRI80 5132lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

S.3098N
MODULO LED 4000K CRI80 15096lm 105W
(a richiesta 2700K CRI80 12190lm)
(a richiesta 3000K CRI80 12831lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

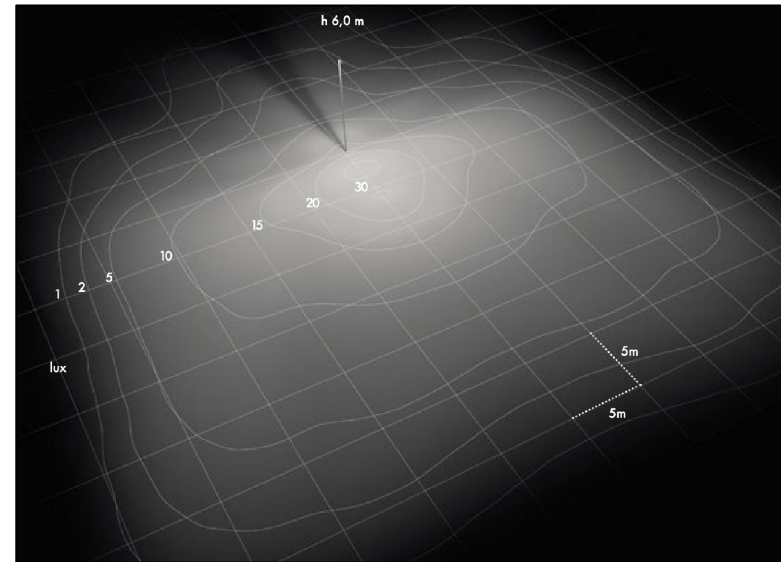

ARMATURA STRADALE PIAZZA/PARCHEGGIO

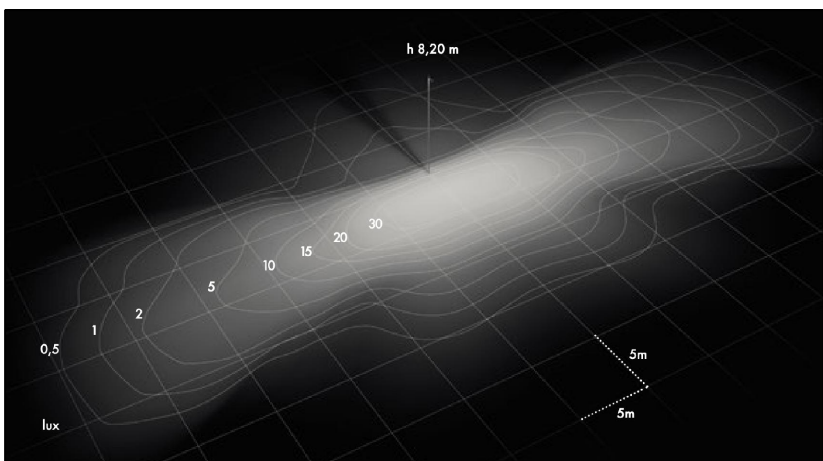

ARMATURA STRADALE

LEGENDA	
	PALO H=8.5 METRI COD. S.2817 CON n.2 ARMATURE S.3092 N24 + S.3096 N24
	PALO H=8.5 METRI COD. S.2817 CON n.2 ARMATURE S.3098N 24
	PALO H=8.5 METRI COD. S.2817 CON ARMATURA A 7 METRI COD. S.3098N 24
	PALI H=6.44 METRI COD. S.2815 CON ARMATURA S.3098N 24
	PALO H=4.0 m CON ARMATURA LED 39W
	QUADRO ELETTRICO GENERALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
	POZZETTO DI DERIVAZIONE 60x60 CON CHIUSINO CARRABILE
	CAVIDOTTO IN PVC PESANTE Ø 110mm
	CADITOIA IN GHISA 500x500mm



Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DEL SISTEMA DI SPAZI DI CORSO VITTORIO EMANUELE, VIALE ALDO MORO, VIA DATTOLI E ALCUNI SPAZI ACCESSORI DIRETTAMENTE CONNESSI A TALE DIRETRICE

PNRR MSC2, INVESTIMENTO 2.2. VERDE METROPOLITANO (PAESAGGIO / FORESTAZIONE / EDUCAZIONE AMBIENTALE / QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW)
CUP: J41GZ2000000001



STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI TRIGGIANO Settore Assetto del Territorio Piazza Vittorio Veneto, 45 - 70119 Triggiano (BA) Codice Fiscale: 00885250724 Contatti: +39 0804628111 Pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it c.ronzino@pec.comune.triggiano.ba.it	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. CARLO RONZINO PROGETTAZIONE RTP FORNITA Arch. Fernando Russo (mandatario) Arch. Riccardo Russo (mandatario) Arch. Luigi Falco (mandatario) Arch. Andrea Piana (mandatario) Arch. Rosella Forcellini (mandatario) Ing. Umberto Gallo (mandatario) Ing. Stefano Dal Sasso (mandatario) Ing. Geo Silenziario (mandatario) Arch. Maria G. Forcellini (mandatario) Arch. Stefano Caputo (mandatario) Arch. Silvia Stasi (mandatario)	COORDINAMENTO: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA: PROGETTAZIONE VIABILITICA: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Det. Arch. Fernando RUSSO Det. Arch. Riccardo RUSSO Det. Arch. Luigi FALCO Det. Arch. Andrea PIANA Det. Arch. Rosella FORCELLINI Det. Arch. Stefano CAPUTO Det. Arch. Silvia STASI Det. Ing. Geo SILENZIO Det. Ing. Stefano DAL SASSO Det. Ing. Umberto GALLO Det. Arch. Riccardo RUSSO
--	---	---

PROGETTO DEFINITIVO				
ELABORATO	REDAZIONE	VERIFICATO	DATA	NOME
Progetto impiantistico	ING. CARLO RONZINO	ING. CARLO RONZINO	31/10/2023	
Impianto illuminotecnico - C.so V. Emanuele				
(via Verri - via padre A. da Triggiano)				
REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI	SCALA	CODICE ELABORATO
Rev. 1			1:200	
Rev. 2				
Rev. 3				
				CODICE FILE



IMP.EL.01
T.01